

**EINE FEUERSTÄTTE UND EINE
DUNSTABZUGSHAUBE IN EINEM
RÄUMLICHEN ZUSAMMENHANG PASSEN
NICHT ZUSAMMEN! „WARUM NICHT...?“**

Wird das Fenster geöffnet ist die Dunstabzugshaube freigeschaltet und kann dann angeschaltet werden.

Damit strömt ausreichend Frischluft nach. Wird das Fenster geschlossen wird die Dunstabzugshaube automatisch ausgeschaltet.




Protector GmbH, An den Kolonaten 37
26160 Bad Zwischenahn

Tel: 04486-9204-200 FAX: 04486-9204-210

E-Mail: info@protector24.de www.protector24.de

Bevor Sie jedoch eine der Maßnahmen durchführen, fragen Sie zuerst ihren/ihre Schornsteinfeger/-in. Auch andere Lösungen sind möglich - sollten aber vorher abgeklärt werden.

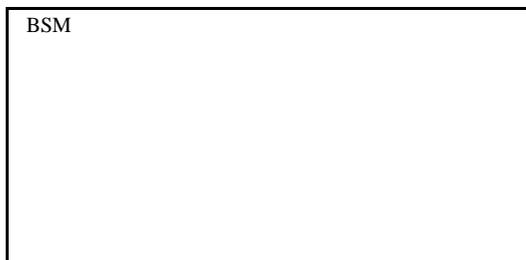

Sicherheit und Umweltschutz
Zum Glück gibt's den
Schornsteinfeger

Qualitäts- und Umweltzertifikat
im Schornsteinfegerhandwerk für zufriedene Kunden

LGAI InterCert
Zertifizierungsgesellschaft mit
Umweltgütekriterien

Integriertes Managementsystem, zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und 14001

Herausgeber:

Landesinnungsverband des Schornsteinfegerhandwerks
Rheinland-Pfalz

Im Stadtwald 15a 67663 Kaiserslautern ☎ 0631-316170
E-Mail: info@schornsteinfeger-rp.de Internet: www.schornsteinfeger-rp.de
Auf chlorfreiem Papier gedruckt; ... der Umwelt zuliebe

**INFORMATION
IHRES/IHRER
BEZIRKSSCHORN-
STEINFEGER-
MEISTERS/-MEISTERIN**

**DUNSTABZUGSHAUBE
KONTRA OFEN-
PROBLEMLÖSUNG**



*Zum Glück gibt's den
Schornsteinfeger*

LIV-Schornsteinfegerhandwerk
Rheinland-Pfalz


DUNSTABZUGSHAUBE KONTRA OFEN- PROBLEMLÖSUNG

**EINE FEUERSTÄTTE UND EINE DUNST-
ABZUGSHAUBE IN EINEM RÄUMLICHEN
ZUSAMMENHANG PASSEN NICHT ZU-
SAMMEN! „WARUM NICHT...?“**

Wie Sie wissen (siehe Info motorische Entlüftung) dürfen Feuerstätten nicht in Wohnungen oder Räumen aufgestellt werden, aus denen Dunstabzugsanlagen oder andere Anlagen mit Hilfe von Ventilatoren Luft absaugen, es sei denn, die Betriebssicherheit wird durch eine geeignete Lüftungsanlage sichergestellt. Da die Ventilatoren, die auch in Dunstabzugsanlagen eingebaut sind, einen höheren Unterdruck als der Schornstein erzeugen können, besteht die Gefahr von hochgiftigem Abgasaustritt in den Aufstellraum der Feuerstätte.

Es bieten sich zwei einfache Lösungen an:


1. Es wird eine Dunstabzugsanlage verwendet, die nur im Umluftbetrieb arbeitet - oder die vorhandene Abzugsanlage wird umgebaut.
2. Die Dunstabzugsanlage oder der Ventilator wird über einen Unterbrecherkontakt an einem Fenster so geschaltet, dass ein Betrieb nur bei geöffnetem oder gekipptem Fenster möglich ist.

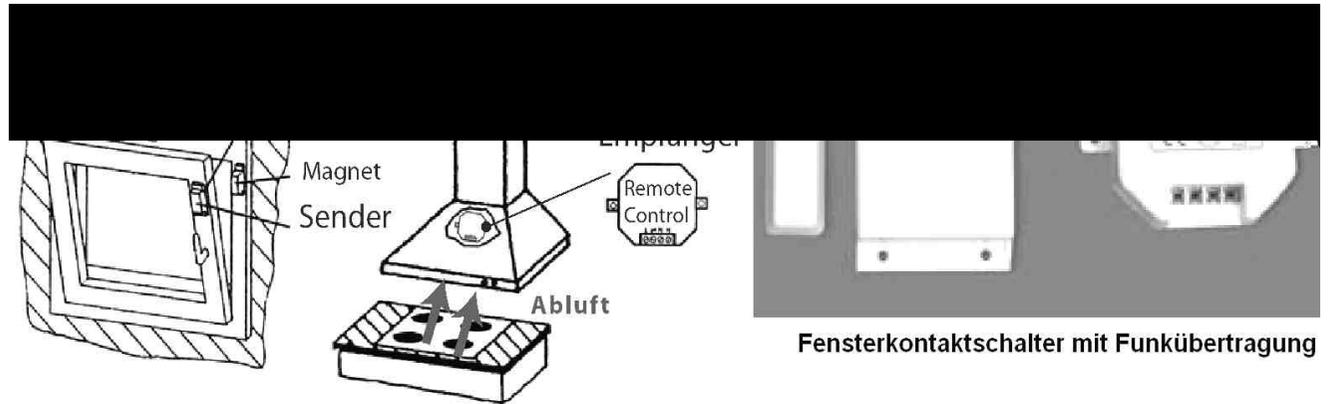

Fensterkontaktschalter mit Funkübertragung

Hersteller:

Schabus Elektrotechnik
Tel. 08036-305573
www.schabus-elektrotechnik.de
Preis: ca. 100-130 Euro

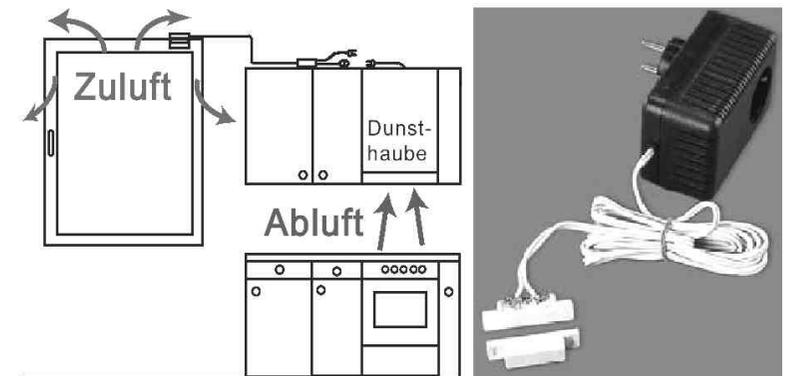

Fensterkontaktschalter mit Kabelführung

Hier bieten sich der ES Remote Control der Firma Schabus oder der PROTECTOR AS 4100 der Firma Protector GmbH an.

Sie überwachen durch ein Kontaktsystem die Position des Fensterflügels und geben diese per Funk oder Kabel an den Ventilator weiter.

**INFORMATION IHRES/IHRER
BEZIRKSSCHORNSTEINFEGER-
MEISTERS/-MEISTERIN**